

Rīgā

Dokumenta datums ir  
elektroniskās parakstīšanas datums.

Nr.  
skatīt pievienotajā datnē.

Uz 19.08.2021. iesniegumu

## Rīgas pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”

Uzņēmuma reģ.nr.: 40003619950

### Tehniskie noteikumi

kanalizācijas komercuzskaites mērāparāta mezgla  
izbūvei ēkām zemes gabalā Kleistu ielā 28

Informējam, ka ēkas zemes gabalā Kleistu ielā 28 (kadastra apzīmējums 0100 080 0916) pievienotas centralizētās ūdensapgādes sistēmas pievadiem Kleistu ielā un centralizētās kanalizācijas sistēmas tīklam Kleistu ielā ar kanalizācijas spiedvadu.

Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīklus skatīt 1. pielikumā “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu shēma”.

Tehnisko noteikumu pieprasījumā norādītais plānotais novadāmo notekūdeņu daudzums 4,8 l/s.

#### 1. Vispārīgi

- 1.1. Būvniecības ieceres dokumentāciju (turpmāk – BID) jāizstrādā atbilstošajā darbības sfērā sertificētam būvspeciālistam saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu, Aizsargjoslu likumu, Ministru kabineta 2016.gada 22.marta noteikumiem Nr. 174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu", Rīgas domes 2017.gada 15.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.17 "Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi" (turpmāk – RD SN 17), citu spēkā esošu normatīvo aktu prasībām, Latvijas nacionālajiem standartiem un Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētiem un noteiktā kārtībā reģistrētiem starptautisko un reģionālo standartizācijas organizāciju standartiem.
- 1.2. Ja BID saskaņošana ar SIA “Rīgas ūdens” netiks veikta Būvniecības informācijas sistēmā, iesniegt glabāšanai SIA “Rīgas ūdens” BID pilnas būvprojekta UKT daļas, apliecinājuma kartes vai novietojuma plāna eksemplāru papīra (cauršūtu mīkstos vākos) un elektroniskā formā (datu nesējvidē vai sūtīt uz e-pastu: [klienti@rigasudens.lv](mailto:klienti@rigasudens.lv), rasējumu formāts - \*.pdf ar visiem saskaņojumiem un attiecīgiem saskaņošanas nosacījumiem un \*.dwg), pēc to saskaņošanas Rīgas pilsētas būvvaldē (ja šādu saskaņojumu paredz normatīvie akti), pievienojot būvvaldes vēstules ar atzīmi par būvniecības ieceres akceptu izdruku, ja tā tika saņemta elektroniski.
- 1.3. Izstrādājot būvizstrādājumu un materiālu specifikācijas, jāpiemēro SIA “Rīgas ūdens” tīmekļa vietnē sadaļā *Būvniecības ierosinātājiem – Projektētājiem - Prasības*: <https://www.rigasudens.lv/lv/prasibas-buvizstradajumiem-un-citiem-materialiem> norādītās prasības centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas būvizstrādājumiem un materiāliem. BID iespējams paredzēt saistošiem normatīviem

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

aktiem, standartiem atbilstošus un minētajām SIA "Rīgas ūdens" prasībām ekvivalentus būvuzstrādājumus un materiālus.

- 1.4. BID iekļaut prasības: Pirms būvdarbu uzsākšanas, esošo centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas cauruļvadu izvietojumu, t.sk. augstuma atzīmes, precizēt uz vietas. Pieslēguma izbūves/pārbūves gadījumā, būvdarbus uzsākt sākot ar pieslēguma vietu centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai. Projektējamiem pievadiem paredzēt inženiertīklu perpendikulāru šķērsošanos. Atkāpes pieļaujamas, saskaņojot ar SIA "Rīgas ūdens".
- 1.5. SIA "Rīgas ūdens" ūdensapgādes cauruļvadu piederības (apkalpes) robežas – saskaņā ar [RD SN 17 3.2. punktu](#), un kanalizācijas cauruļvada piederības (apkalpes) robeža līdz spiediena dzešanas akai.
- 1.6. Tehniskie noteikumi derīgi vienu gadu.

## 2. Ūdensvads

- 2.1. Izvērtēt esošā komercuzskaites mērāparāta atbilstību SIA "Rīgas ūdens" mājaslapā <https://www.rigasudens.lv/lv/projektetajiem> norādītajām prasībām komercuzskaites mērāparātiem. Neatbilstību gadījumā veikt komercuzskaites mērāparāta mezgla pārbūvi atbilstoši prasībām.
- 2.2. Informējam, ka ūdens spiediens centralizētajā ūdensapgādes sistēmā atbilstoši [RD SN 17 50. punkta](#) prasībām tiek nodrošināts ne mazāks par 0,26 MPa.

## 3. Kanalizācija

- 3.1. Kanalizācijas ārējo inženiertīklu vēdināšanu paredzēt saskaņā ar [Latvijas būvnormatīva LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 4.10. daļas](#) prasībām.
- 3.2. Pēc iespējas tuvāk spiediena dzēšanas akai par būvniecības ierosinātāja līdzekļiem izbūvēt kanalizācijas patēriņa uzskaites šahtu, kurā iebūvēt komercuzskaites mērāparāta mezglu ar komercuzskaites mērāparātu novadīto kanalizācijas notekūdeņu uzskaiti. Ierobežotos apstākļos inženiertīklu izvietošanai komercuzskaites mērāparāta mezgla izbūve pieļaujama citā ar SIA „Rīgas ūdens” saskaņotā vietā.
- 3.3. Prasības notekūdeņu sastāvam un raksturojošiem parametriem pirms to novadīšanas centralizētajā kanalizācijas sistēmā – saskaņā ar [RD SN 17 51. punktā](#) minēto. Ņemot vērā [Latvijas būvnormatīva LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija" 5., 209.-212. 282.-297.punktu](#) un [Latvijas būvnormatīva LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 139. punkta](#) prasības, pēc nepieciešamības paredzēt vietējās attīrīšanas ietaises, piemēram, tauku, naftas produktu atdalītājus u.c.
- 3.4. Saskaņā ar [Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 1.panta 9.punktu](#) lietus notekūdeņu savākšana lietus kanalizācijas sistēmās nav sabiedriskie ūdenssaimniecības pakalpojumi. Tādēļ lietus notekūdeņu novadīšana sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā esošajā centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegta.

Pielikumā: Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu shēma uz 1 lapas.


Tehniskās daļas vadītāja vietniece  
Projektu grupas vadītāja

I. Škapare

Veršelis 67088354

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

## Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu shēma

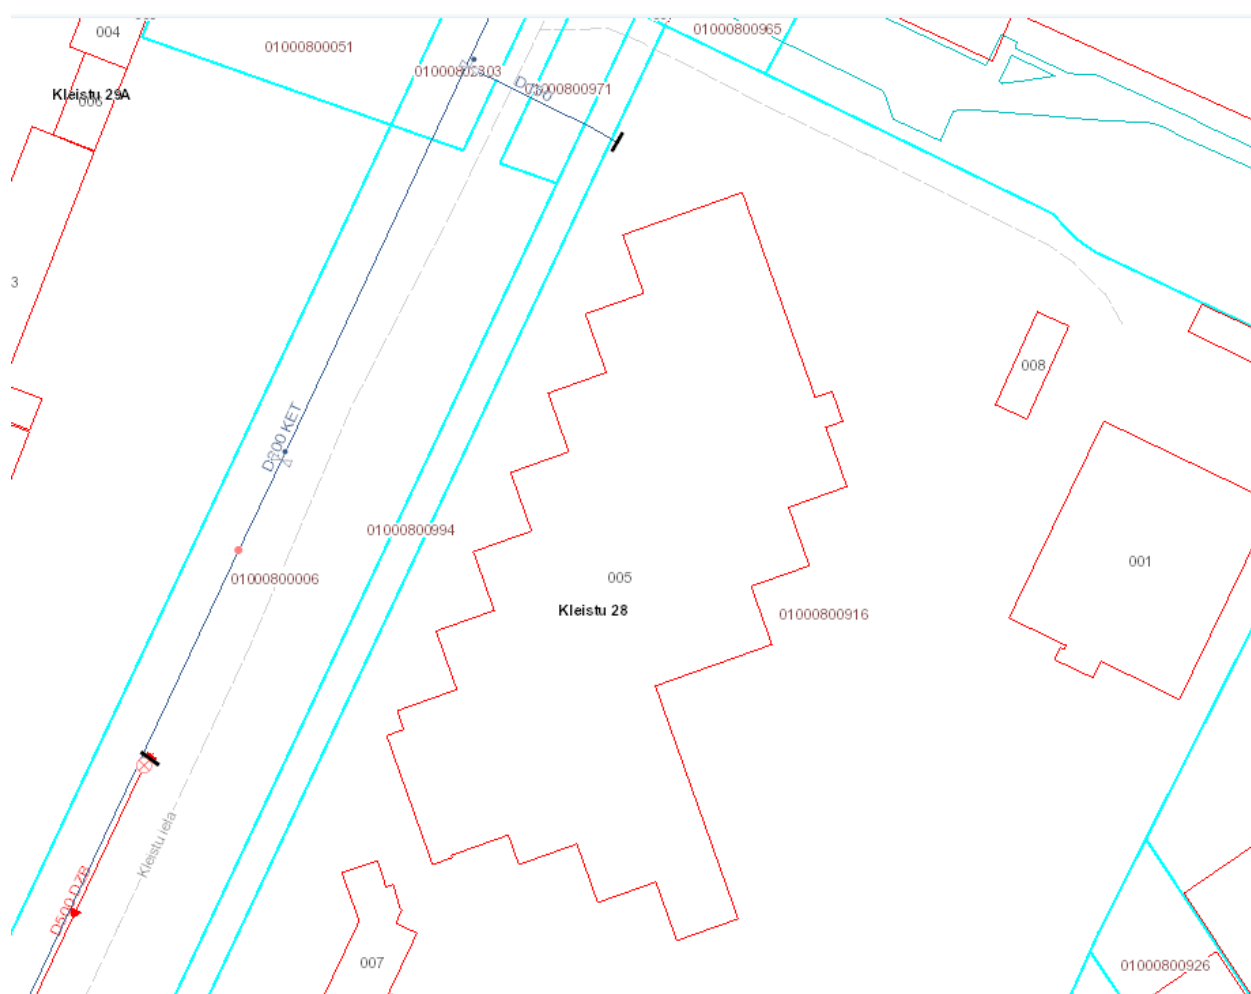

### Apzīmējumi:

SIA "Rīgas ūdens" īpašumā, valdījumā vai turējumā esošie:

— - Ūdensapgādes cauruļvads    — - Kanalizācijas cauruļvads

### Piezīmes:

- Shēmas sagatavošanai ir izmantoti NĪ valsts kadastra informācijas sistēmas dati ©2011-2012, Rīgas pilsētas pašvaldības Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas dati ©2002-2012, Valsts adrešu reģistra dati (Autors: ©Valsts zemes dienests, pirmpublicējuma gads 2012), Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās datubāzes dati (Autors: © Valsts zemes dienests, pirmpublicējuma gads 2011-2012).
- Shēmai ir informatīvs raksturs (attēlotie dati var būt neprecīzi). Par datu uzmērīšanu un uzrādīšanu atbild sertificēts mērnieks, izstrādājot topogrāfisko plānu saskaņā ar [MK 24.04.2012. noteikumiem Nr. 281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi"](#).
- Shēmā nav attēloti ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadi, kas nav SIA "Rīgas ūdens" īpašumā, valdījumā vai turējumā.