


Durvis D-1 (36, 30, 27, 25, 24, 22. apakšstacijai)

1700 x 3150(h)


6. gab.

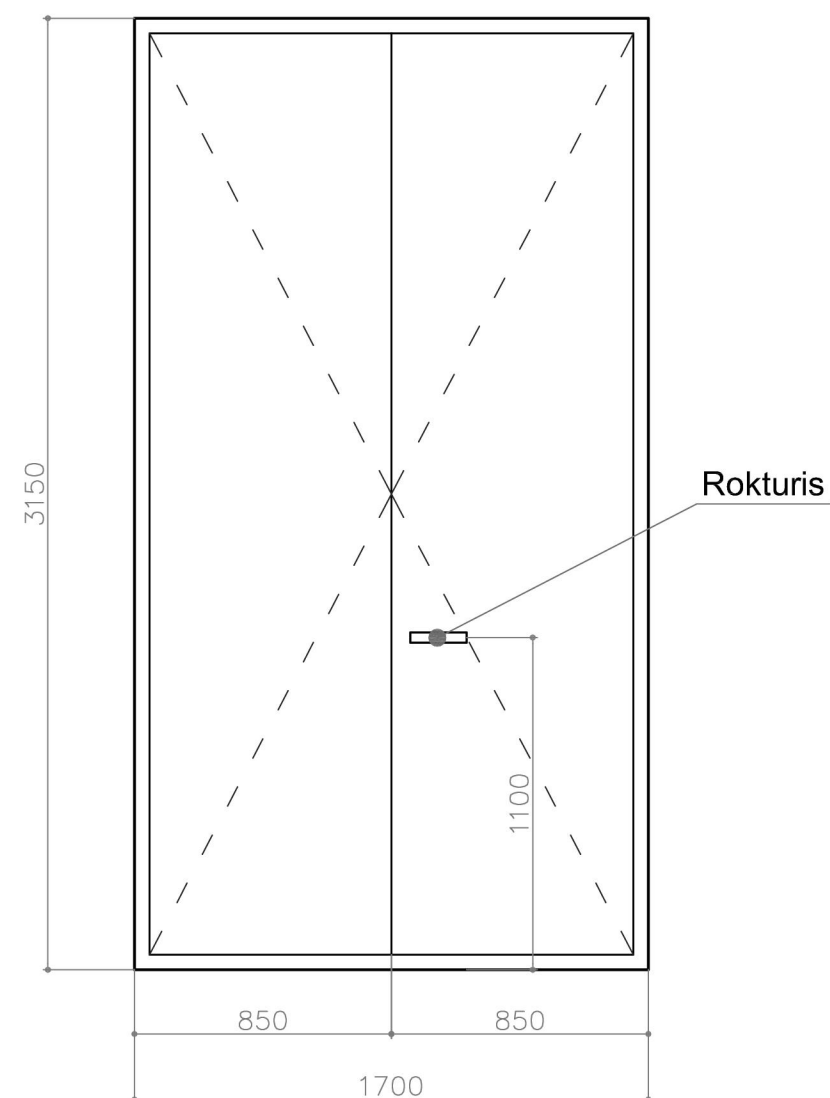

Durvis D-2 (21. apakšstacijai)

1800 x 2500(h)


1. gab.

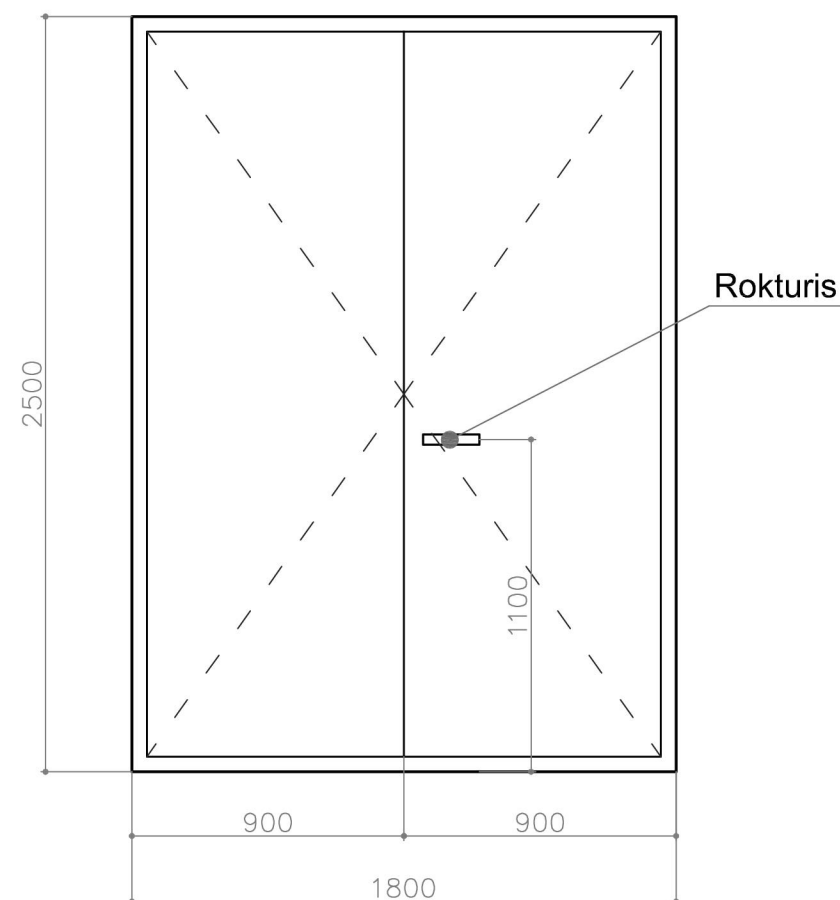

Durvis D-3 (28. apakšstacijai)

1000 x 2100(h)


1. gab.

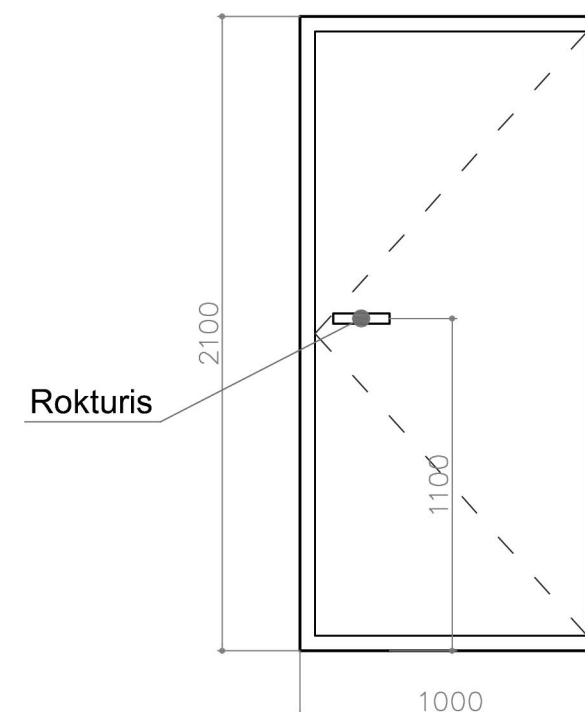

PIEZĪMES:

- Ārdurvju materiāls - tērauds;
- Skats uz durvīm ir no āra puses;
- Visi izmēri ir doti milimetros;
- Pirms durvju pasūtīšanas obligāti ir jāpārmēra aillas izmēri;
- Durvju vērtnes veras uz āru;
- Triecienizturība - 20J (IK10 klase);
- Durvis jāaprīko ar puscilindra slēdzeni;
- Durvīm jābūt cieši noslēdzošām, lai nebūtu brīvkustības;
- Durvis jāaprīko ar stieņa noslēgiem un grozāmu noslēguma rokturi;
- Durvīm jābūt krāsotām gaiši pelēkā tonī (RAL 7032) ar korozivitātes kategoriju C4 (augsta);
- Durvju bloķēšanai jābūt vismaz trijos punktos;
- Durvju vērtni jāverās vismaz par 90 grādiem, un ir jābūt ar fiksēšanas iespēju;
- Durvju virsmai no ārpuses ir jābūt līdzenai;

- Durvju biezumam jābūt ne mazākam par 72 mm;
- Eksploatēšanas klimatiskā zona - M;
- Durvis ir jāaprīko ar dubulto gumijas blīvējumu;
- Durvju blīvējumam jābūt laikapstākļu noturīgam;
- Durvju montāža un aiļu apdare jāveic saskaņā ar LBN 002-19 (Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika);
- Garantijas termiņš uz durvju kvalitāti un montāžu - ne mazāk kā 36 mēneši;
- Garantijas laikā jānodrošina durvju bezmaksas apkope (regulēšana, eļļošana).

			Objekti: Rīgas satiksmes 36, 30, 27, 25, 24, 22, 21, 28. apakšstacija		
			Adreses: Vesetas iela 21, Kurpnieku iela 2, Kuldīgas iela 56, Ieriķu iela 92, Biķernieku iela 113B, Kooperatīva iela 18A, Mūksalas iela 66A, Zunda krastmala 1A		
Dat.	24. 01. 2022.		Pasūtītājs: Rīgas satiksme	Stadija	Lapa
	V. Uzvārds	Paraksts		AR	1
Izstrādāja	K. Briedis		Rasējums: APAKŠSTACIJU TRAFŌ KAMERAS UN IEEJAS DURVJU SPECIFIKĀCIJA (D-1, D-2, D-3)	Pasūt. nr.	Arhīva nr.
					Mērogs
					1:25