


Ārdurvis D-4 (28. apakšstacijai)  
2150 x 3100(h)  
3. gab.

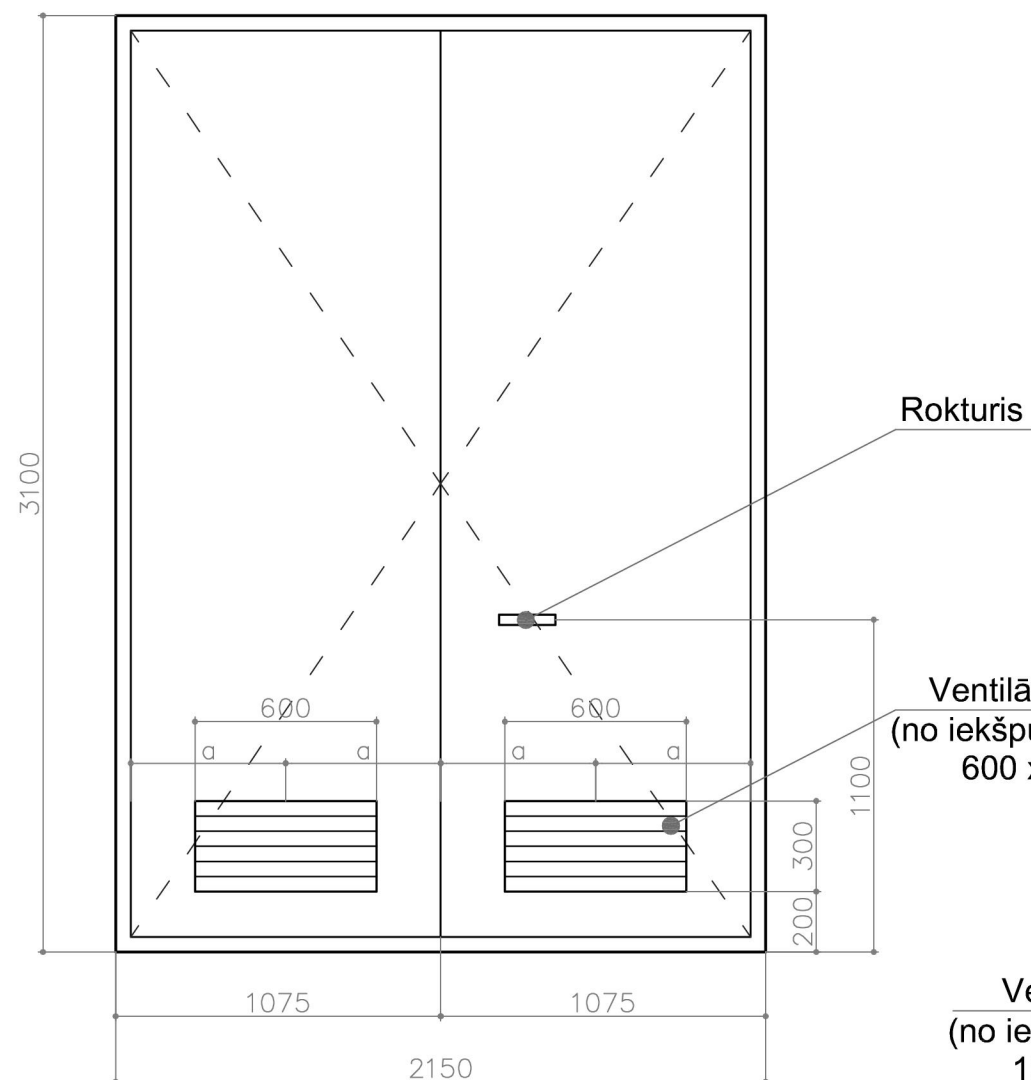


Ventilācijas restes  
(no iekšpuses aizveramas)  
600 x 300, 2 gab.

Ventilācijas restes  
(no iekšpuses aizveramas)  
1000 x 400, 1 gab.


#### PIEZĪMES:

- Ārdurvju materiāls - tērauds;
- Skats uz durvīm ir no āra puses;
- Visi izmēri ir doti milimetros;
- Pirms durvju pasūtīšanas obligāti ir jāpārmēra aillas izmēri;
- Durvju vērtnes veras uz āru;
- Triecienizturība - 20J (IK10 klase);
- Durvis jāaprīko ar puscilindra slēdzeni;
- Durvīm jābūt cieši noslēdzošām, lai nebūtu brīv kustības;
- Durvis jāaprīko ar stieņa noslēgiem un grozāmu noslēguma rokturi;
- Durvīm jābūt krāsotām gaiši pelēkā tonī (RAL 7032) ar korozivitātes kategoriju C4 (augsta);
- Durvju bloķēšanai jābūt vismaz trijos punktos;
- Durvju vērtnei jāveras vismaz par 90 grādiem, un ir jābūt ar fiksēšanas iespēju;
- Durvju virsmai no ārpuses ir jābūt līdzenai;
- Durvju biezumam jābūt ne mazākam par 72 mm;
- Eksploatēšanas klimatiskā zona - M;

Ārdurvis D-5 (5. apakšstacijai)  
3450 x 3370(h)  
2. gab.

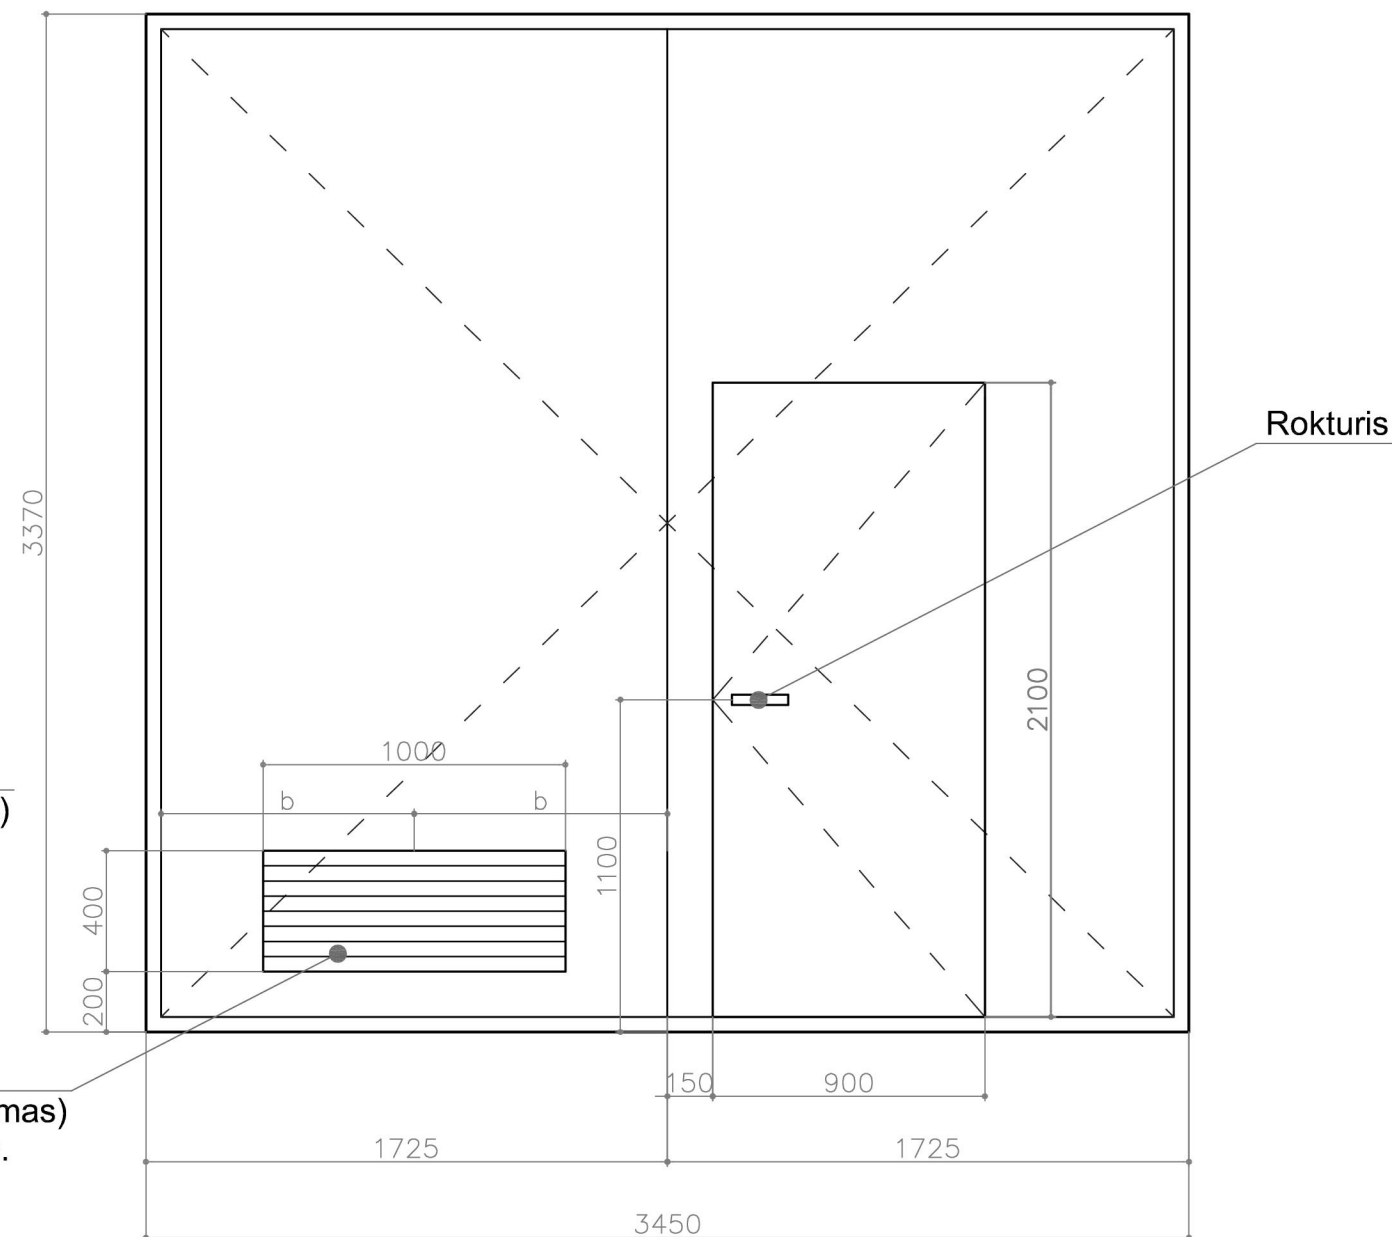

- Durvis ir jāaprīko ar dubulto gumijas blīvējumu;
- Durvju blīvējumam jābūt laikapstākļu noturīgam;
- Durvju montāža un aiļu apdare jāveic saskaņā ar LBN 002-19
- (Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika);
- Garantijas termiņš uz durvju kvalitāti un montāžu - ne mazāk kā 36 mēneši;
- Garantijas laikā jānodrošina durvju bezmaksas apkope (regulēšana, eļļošana);
- Ārdurvīm D-4 abās vērtņēs iestrādāt ventilācijas restes, kuras no iekšas puses var aizvērt;
- Ārdurvīm D-5 vienā vērtnē iestrādāt ventilācijas restes, kuras no iekšas puses var aizvērt, bet otrā vērtnē uz āra pusi veramas durvis (skatīt zīmējumu).

<div>Rīgas satiksme</div> <div></div>			Objekti: <b>Rīgas satiksmes 28, 5. apakšstacija</b>				
			Adreses: <b>Zundas krastmala 1A, Ceļinieku iela 5</b>				
Dat.		24. 01. 2022.		Pasūtītājs: <b>Rīgas satiksme</b>	Stadija	Lapa	Lapas
	V. Uzvārds	Paraksts			AR	2	
Izstrādāja	K. Briedis		Rasējums: <b>APAKŠSTACIJU TRAFU KAMERAS UN IEEJAS DURVJU SPECIFIKĀCIJA (D-4, D-5)</b>	Pasūt. nr.	Arhīva nr.	Mērogs	
						1:25	