



Ārdurvis D-4 (28. apakšstacijai)
2150 x 3100(h)
3. gab.

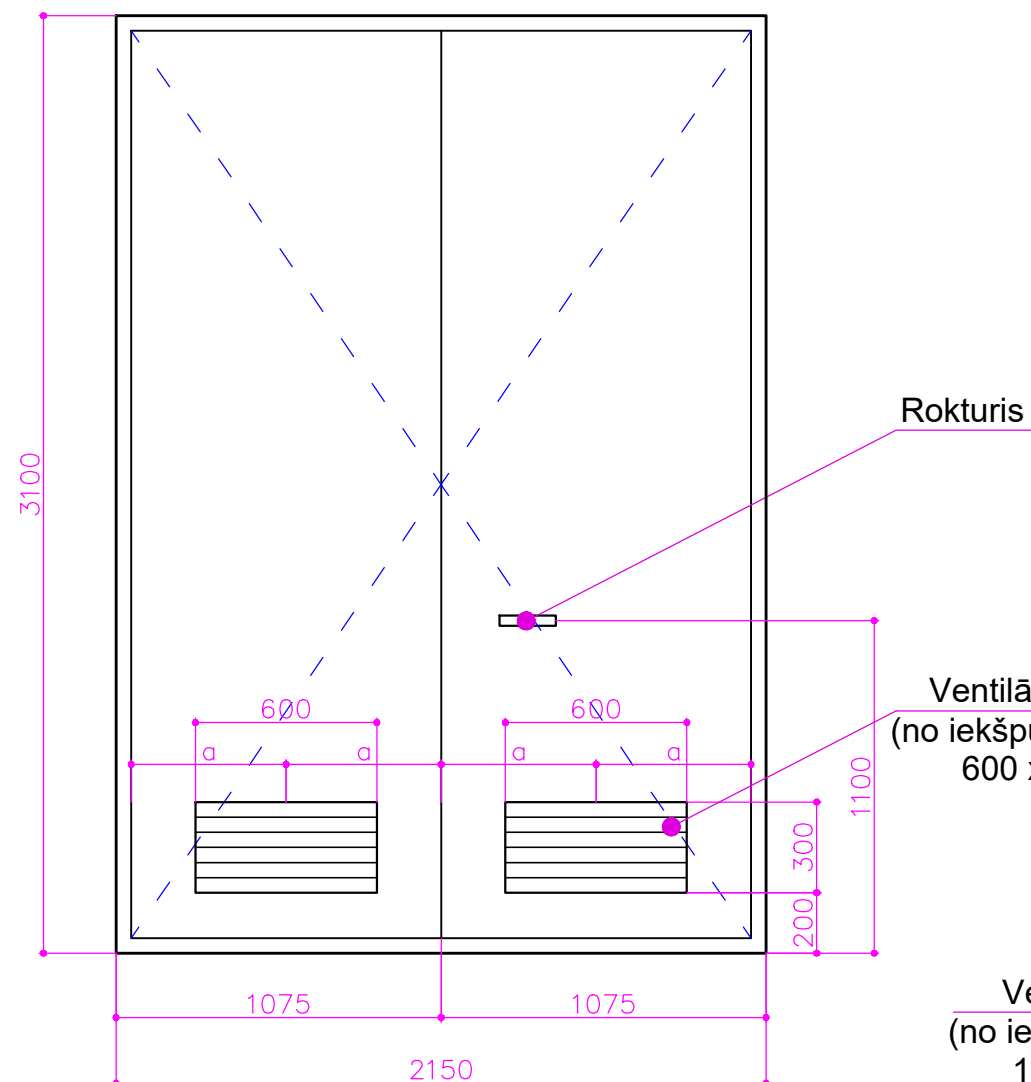


PIEZĪMES:

- Skats uz durvīm ir no āra puses;
- Visi izmēri ir doti milimetros;
- Pirms durvju pasūtīšanas obligāti ir jāpārmēra ailes izmēri;
- Durvju vērtnes veras uz āru;
- Triecienizturība - 20J (IK10 klase);
- Durvis jāaprīko ar puscilindra slēdzeni;
- Durvīm jābūt cieši noslēdzotām, lai nebūtu brīv kustības;
- Durvīm jābūt krāsotām gaiši pelēkā tonī (RAL 7032);
- Durvju bloķēšanai jābūt vismaz divos punktos;
- Durvju vērtnē jāveras vismaz par 90 grādiem, un ir jābūt ar fiksēšanas iespēju;
- Durvju biezumam jābūt ne mazākam par 40 mm;
- Eksploatēšanas klimatiskā zona - M;

Ārdurvis D-5 (5. apakšstacijai)
3450 x 3370(h)
2. gab.

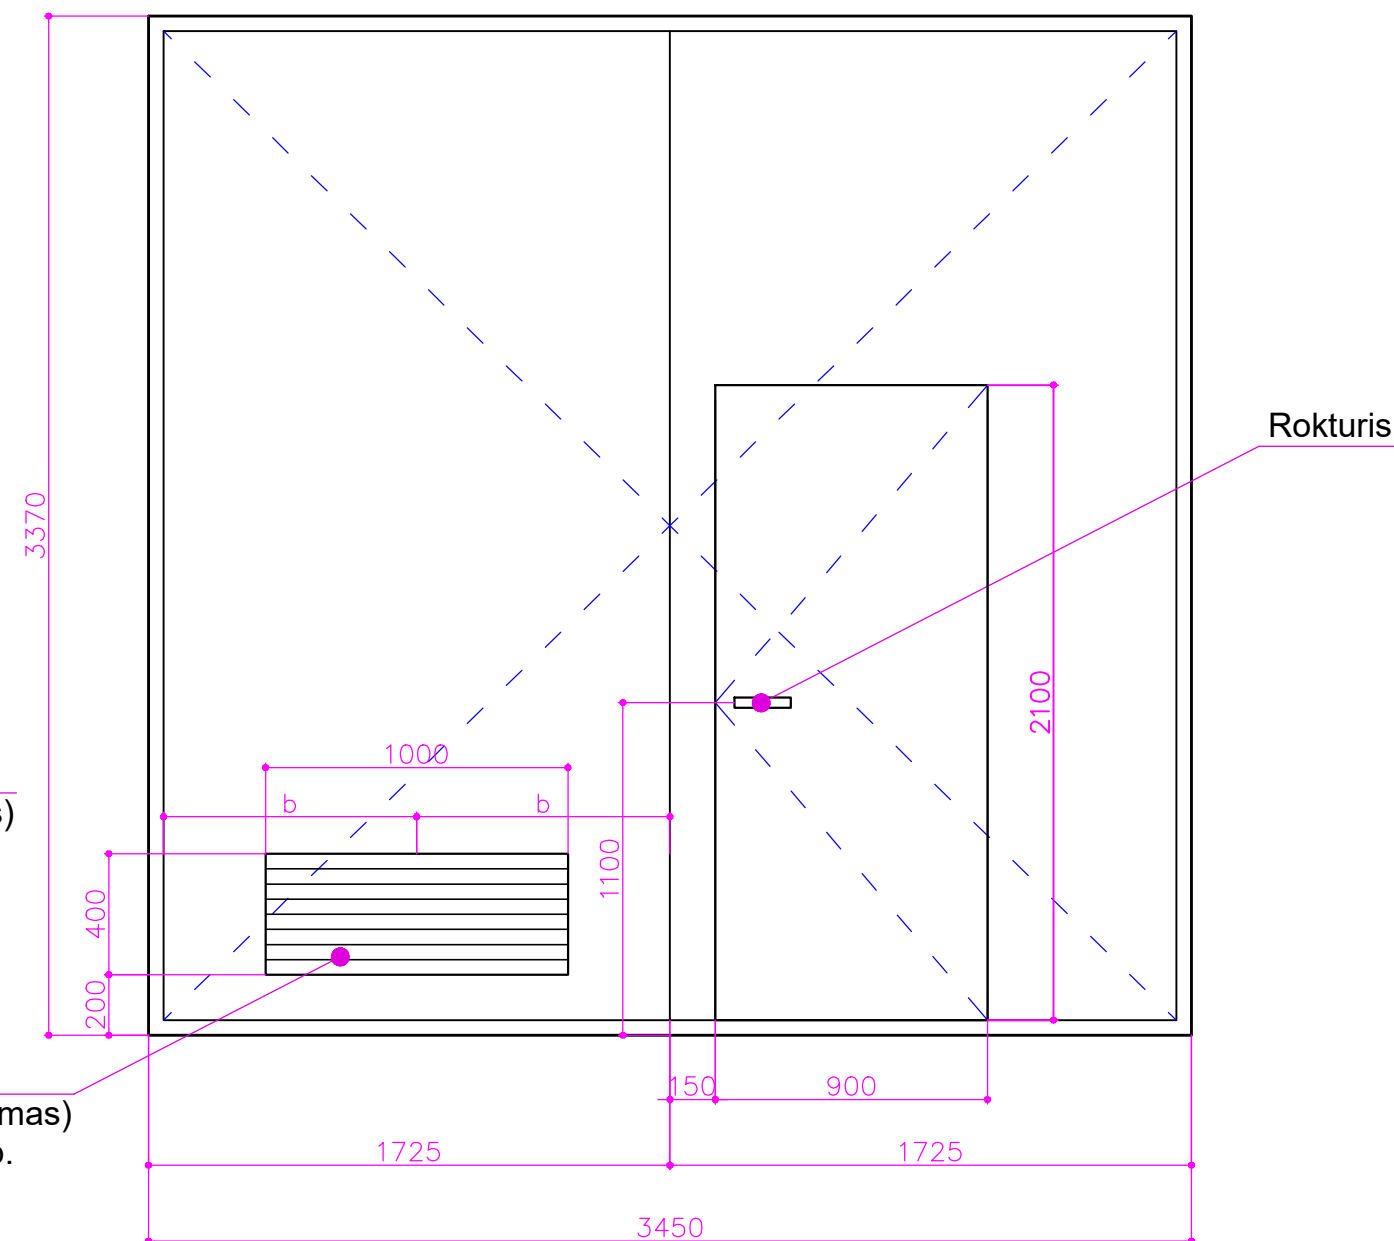

- Durvis ir jāaprīko ar dubulto gumijas blīvējumu;
- Durvju blīvējumam jābūt laikapstākļu noturīgam;
- Durvju montāža un aiļu apdare jāveic saskaņā ar LBN 002-19 (Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika);
- Garantijas termiņš uz durvju kvalitāti un montāžu - ne mazāk kā 36 mēneši;
- Garantijas laikā jānodrošina durvju bezmaksas apkope (regulēšana, eļļošana);
- Ārdurvīm D-4 abās vērtnēs iestrādāt ventilācijas restes, kuras no iekšas puses var aizvērt;
- Ārdurvīm D-5 vienā vērtnē iestrādāt ventilācijas restes, kuras no iekšas puses var aizvērt, bet otrā vērtnē uz āra pusi veramas durvis (skatīt zīmējumu).

<div>Rīgas satiksme</div> <div></div>			Objekti: Rīgas satiksmes 28, 5. apakšstacija				
			Adreses: Zundas krastmala 1A, Ceļinieku iela 5				
Dat. 24. 01. 2022.			Pasūtītājs: Rīgas satiksme		Stadija	Lapa	Lapas
V. Uzvārds Paraksts		AR			2		
Izstrādāja	K. Briedis		Rasējums: APAKŠSTACIJU TRAFŌ KAMERAS UN IEEJAS DURVJU SPECIFIKĀCIJA (D-4, D-5)		Pasūt. nr.	Arhīva nr.	Mērogs
							1:25