1. stāva līmenis

025 ēkas 1.stāva telpu eksplikācija		
Nr.	Telpas nosaukums	Platība (m²)
1	Remontu darbnīca	1078,20
2	Diagnostikas cehs	3375,40
3	Kompresoru telpa	27,20
4	Noliktava	62,20
5	Detaļu mazgāšanas telpa	29,90
6	Detaļu sagatavošanas telpa	92,10
7	Noliktava	40,30
8	Priekštelpa	5,20
9	Tehniskā telpa	5,20
10	Priekštelpa	26,40
11	Metināšanas telpa	27,40
12	Metināšanas telpa	21,00
13	Metināšanas telpa	18,60
14	Darbnīca	76,20
15	Darbnīca	24,70
16	Darbnīca	53,70
17	Gaitenis	26,40
18	Akumulatoru noliktava	6,10
19	Priekštelpa	5,10
20	Akumulatoru telpa	11,90
21	Tehniskā telpa	5,60
22	Akumulatoru uzlādes telpa	22,00
23	Akumulatoru noliktava	5,90
24	Noliktava	56,90
25	Noliktava	26,60
26	Darbnīca	120,30
27	Darbnīca	5,00
28	Tehniskā telpa	26,60
29	Ejļas noliktava	57,10
30	Riepu remonts	29,70
31	Riepu remonts	11,40
32	Riepu remonts	92,80
33	Noliktava	132,50
34	Tualete	4,80
35	Tualete	5,40
36	Tualete	12,80
37	Tualete	7,40
38	Kabinets	14,80
39	Noliktava	145,70
40	Kabinets	71,40
41	Tehniskā telpa	11,80
42	Tehniskā telpa	33,30
43	Priekštelpa	118,80
44	Tehniskās apskates cehs	1348,50
45	Priekštelpa	127,50
46	Tehniskā telpa	9,10
47	Tehniskā telpa	8,50
48	Kabinets	75,80
49		
50	Tehniskā telpa	4,90
51	Kabinets	20,20
52	Tehniskā telpa	2,90
53	Tehniskā telpa	4,50
54	Priekštelpa	3,21
55	Tehniskā telpa	12,10
56	Ģērbtuve	20,90
57	Ģērbtuve	30,80
58	Dušu telpa	6,50
59	Tualete	3,00
60	Priekštelpa	29,60
61	Tehniskā telpa	93,10
62	Tehniskā telpa	29,60
63	Apsardzes telpa	14,10
64	Apsardzes telpa	42,30
65	Priekštelpa	29,80
66	Kāpņu telpa	6,50
67	Priekštelpa	6,50
68	Noliktava	12,80
69	Tualete	15,20
70	Dušu telpa	9,70
71	Ģērbtuve	39,90
72	Ģērbtuve	9,70
73	Tualete	7,60
74	Ģērbtuve	20,70
75	Tehniskā telpa	19,20
76	Dušu telpa	10,40
77	Ģērbtuve	33,90
78	Gaitenis	46,20
79	Tehniskā telpa	3,20
80	Dušu telpa	11,60
81	Ģērbtuve	21,30
82	Ģērbtuve	14,60
83	Tualete	1,60
84	Tualete	3,80
85	Dušu telpa	10,80
86	Ģērbtuve	42,30
87	Tualete	4,40
88	Gaitenis	6,40
89	Kāpņu telpa	13,90
90	Ģērbtuve	15,90
91	Dušu telpa	2,30
92	Noliktava	7,20
93	Ģērbtuve	5,20
94	Priekštelpa	10,70
95	Kāpņu telpa	8,90
96	Noliktava	30,50
97	Noliktava	49,80
98	Kravu lifts	4,50
99	Noliktava	4,60
100	Tehniskā telpa	3,90
101	Tehniskā telpa	7,10
102	Tualete	6,50
103	Tehniskā telpa	5,20
104	Tehniskā telpa	8,80
	Kopā:	8492,01

PIEŅIEMTIE APZĪMĒJUMI

		UATS PULTS
	AD	ADREŠU DŪMU DETEKTORS
	AD	ADREŠU DŪMU DETEKTORS (AR SIRĒNAS PAMATNI)
	AD	ADREŠU DŪMU DETEKTORS (VIRS PIEKĀRTIEM GRIESTIEM)
	SB	KONV. DŪMU STARU DETEKTORS
	AS	ADREŠU SILTUMA DETEKTORS
	AS	ADREŠU SILTUMA DETEKTORS (AR MITRUMIZTURĪGU KĀRBU)
	AK	ADREŠU KOMBINETAIS DETEKTORS
	AK	ADREŠU KOMBINĒTAIS DETEKTORS (AR SIRĒNAS PAMATNI)
		ADREŠU DETEKTORA BĀZE AR IZOLATORU
		ADREŠU DETEKTORA BĀZE AR SILDELEMENTU
	AR	ADREŠU MANUĀLĀ TĀLVADĪBAS IEDARBINĀŠANAS IERĪCE
	KSS	KONVENCIONĀLAIS GAISMAS SKAŅAS SIGNALIZATORS
	SSA	ĀRĒJAIS KONVENCIONĀLAIS GAISMAS SKAŅAS SIGNALIZATORS
	Am	ADREŠU MODULIS
		BAROŠANAS BLOKS (4466)
		BAROŠANAS BLOKS
	CP	CILPAS PAPLAŠINĀTĀJS (4585)
VB		VADĪBAS BLOKS
		TERMOKABEĻA KONTROLIERIS
		GALA ELEMENTS
		STĀVVADS
		ĀRĒJA NOZARKĀRBA AR UV AIZSARDZĪBU
AD.02.10		DEV. TIPS / CILPA / DEV. NR. CILPĀ
		1x2x1+0,8 JE-H(St) E30 KAB.
		1x2x1+0,8 JE-H(St) E30 KAB.
		1x2x1+0,8 JE-H(St) E30 KAB.
		1x2x1+0,8 JE-H(St) E30 KAB.
		1x2x1+0,8 JE-H(St) E30 KAB.
		1x2x1+0,8 JE-H(St) E30 KAB.
		1x2x1+0,8 JE-H(St) E30 KAB.
		TERMOKABELIS
		ZEMĒ GULDĀMS KABELIS CYKY 2x1.5 AIZSARGĀTS AR ZEMES DARBU GOFRU 450N EVOCAB FLEX
		4x2x0.63mm Cat5e F/UTP FE180/E30 (2 GAB.)
		ĀRĒJAIS KABELIS 2x1.5 ERVITAL (N)HXH FE180/PH120/E30 AIZSARGĀTS AR ĀRPUSTELPU GOFRU AR UV AIZSARGPĀRKLĀJUMU, 750N
		ZEMĒ GULDĀMS DATU KABELIS 4x2x0.56mm Cat6 F/UTP AIZSARGĀTS AR ZEMES DARBU GOFRU 450N EVOCAB FLEX

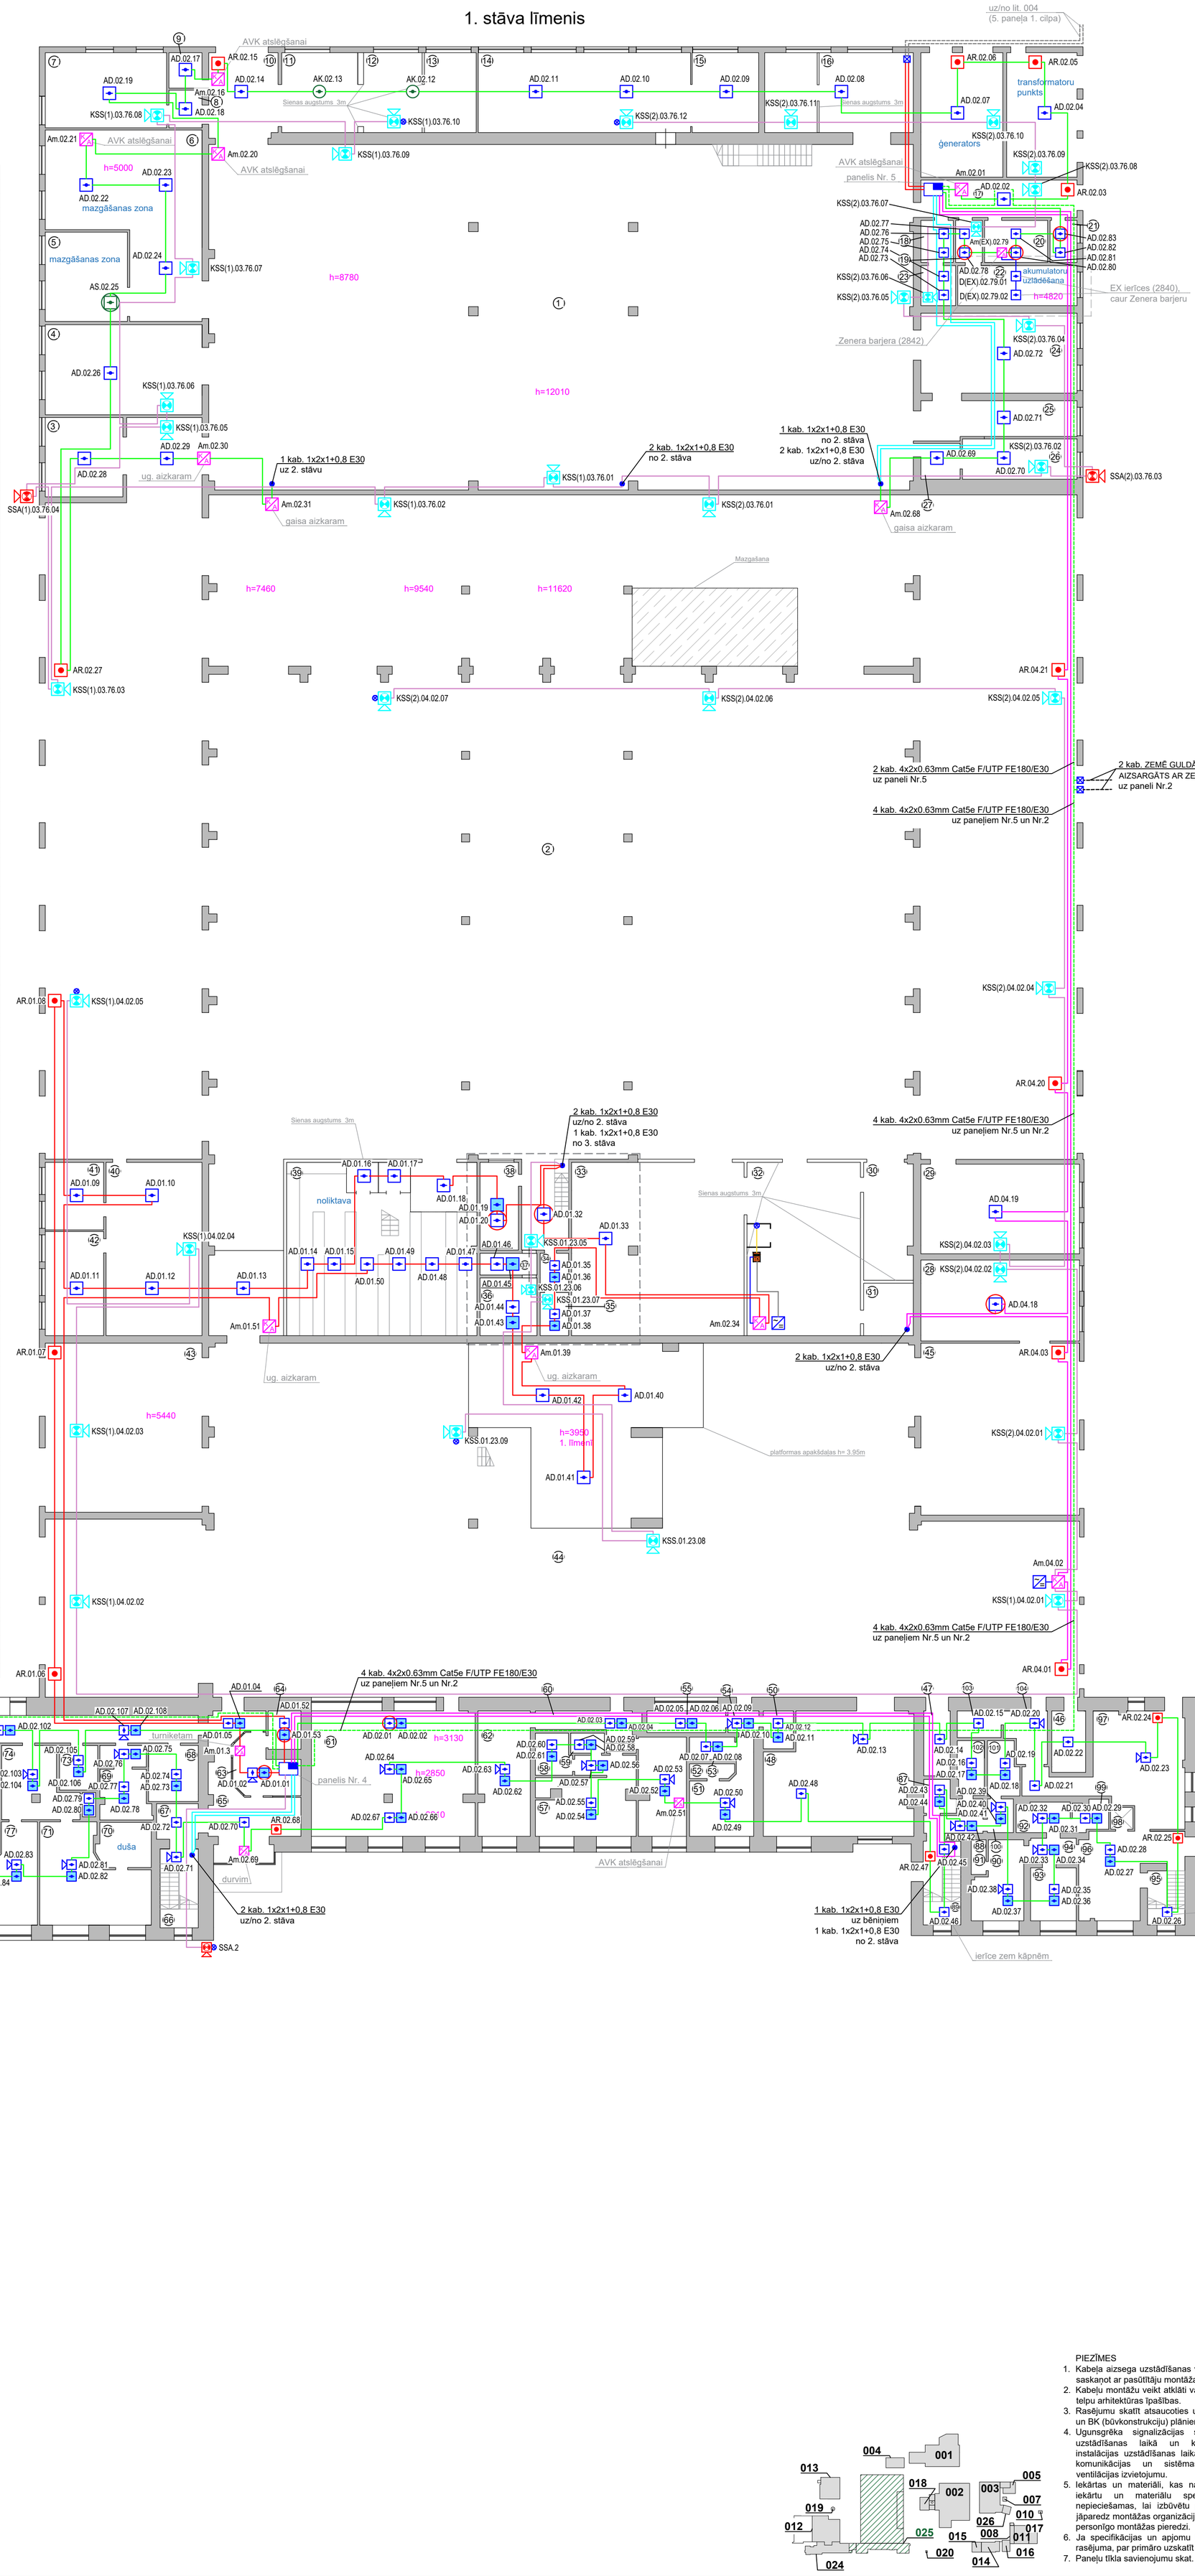

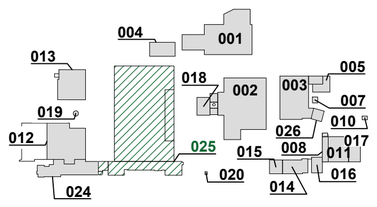

PIEZĪMES

1. Kabeļa aizsega uzstādīšanas vietas un daudzumu saskaņot ar pasūtītāju montāžas laikā.
2. Kabeļu montāžu veikt atklāti vai slēpti, ņemot vērā telpu arhitektūras īpašības.
3. Rasējumu skatīt atsaucoties uz AR (arhitektūras) un BK (būvkonstrukciju) plāniem.
4. Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas elementu uzstādīšanas laikā un kabeļu maģistrāles instalācijas uzstādīšanas laikā jāņem vērā citas komunikācijas un sistēmas, gaismekļu un ventilācijas izvietojumu.
5. Iekārtas un materiāli, kas nav paredzētas šajā iekārtu un materiālu specifikācijā, bet ir nepieciešamas, lai izbūvētu pilnvērtīgu sistēmu, jāparedz montāžas organizācijai balstoties uz savu personīgo montāžas pieredzi.
6. Ja specifikācijas un apjomu tabulas atšķiras no rasējuma, par primāro uzskatīt rasējumu.
7. Paneļu tīkla savienojumu skat. UATS-02 lapā.

OBJEKTS	**7. Autobusu parks** Vestienas iela 35, Rīga, LV-1035		
PASŪTĪTĀJS	RP SIA "Rīgas satiksme", Reg. Nr. 40003619950, Kleistu iela 28, Rīga, LV-1035		
PROJEKTĒTĀJS	SELS, +371 28944111, info@sels.lv, SIA "SELS", Skolas iela 18, Ogre		
STADIJA	BP	MARKA	UATS
BŪVPROJEKTA UATS DAĻAS VADĪTĀJS	Ē.Beinarovičs	DATUMS	22.06.2022
IZSTRĀDĀJA	A.Denisovs	DATUMS	22.06.2022
RASĒJUMS	UATS IEKĀRTU 025 ĒKAS 1. STĀVA PLĀNS		
MĒROGS 1/200	LAPAS CAUREJOŠAIS Nr. 23	LAPA	UATS-21
PAS.Nr. UATS_020522	ARH.Nr. Vestienas35_UATS16_L		