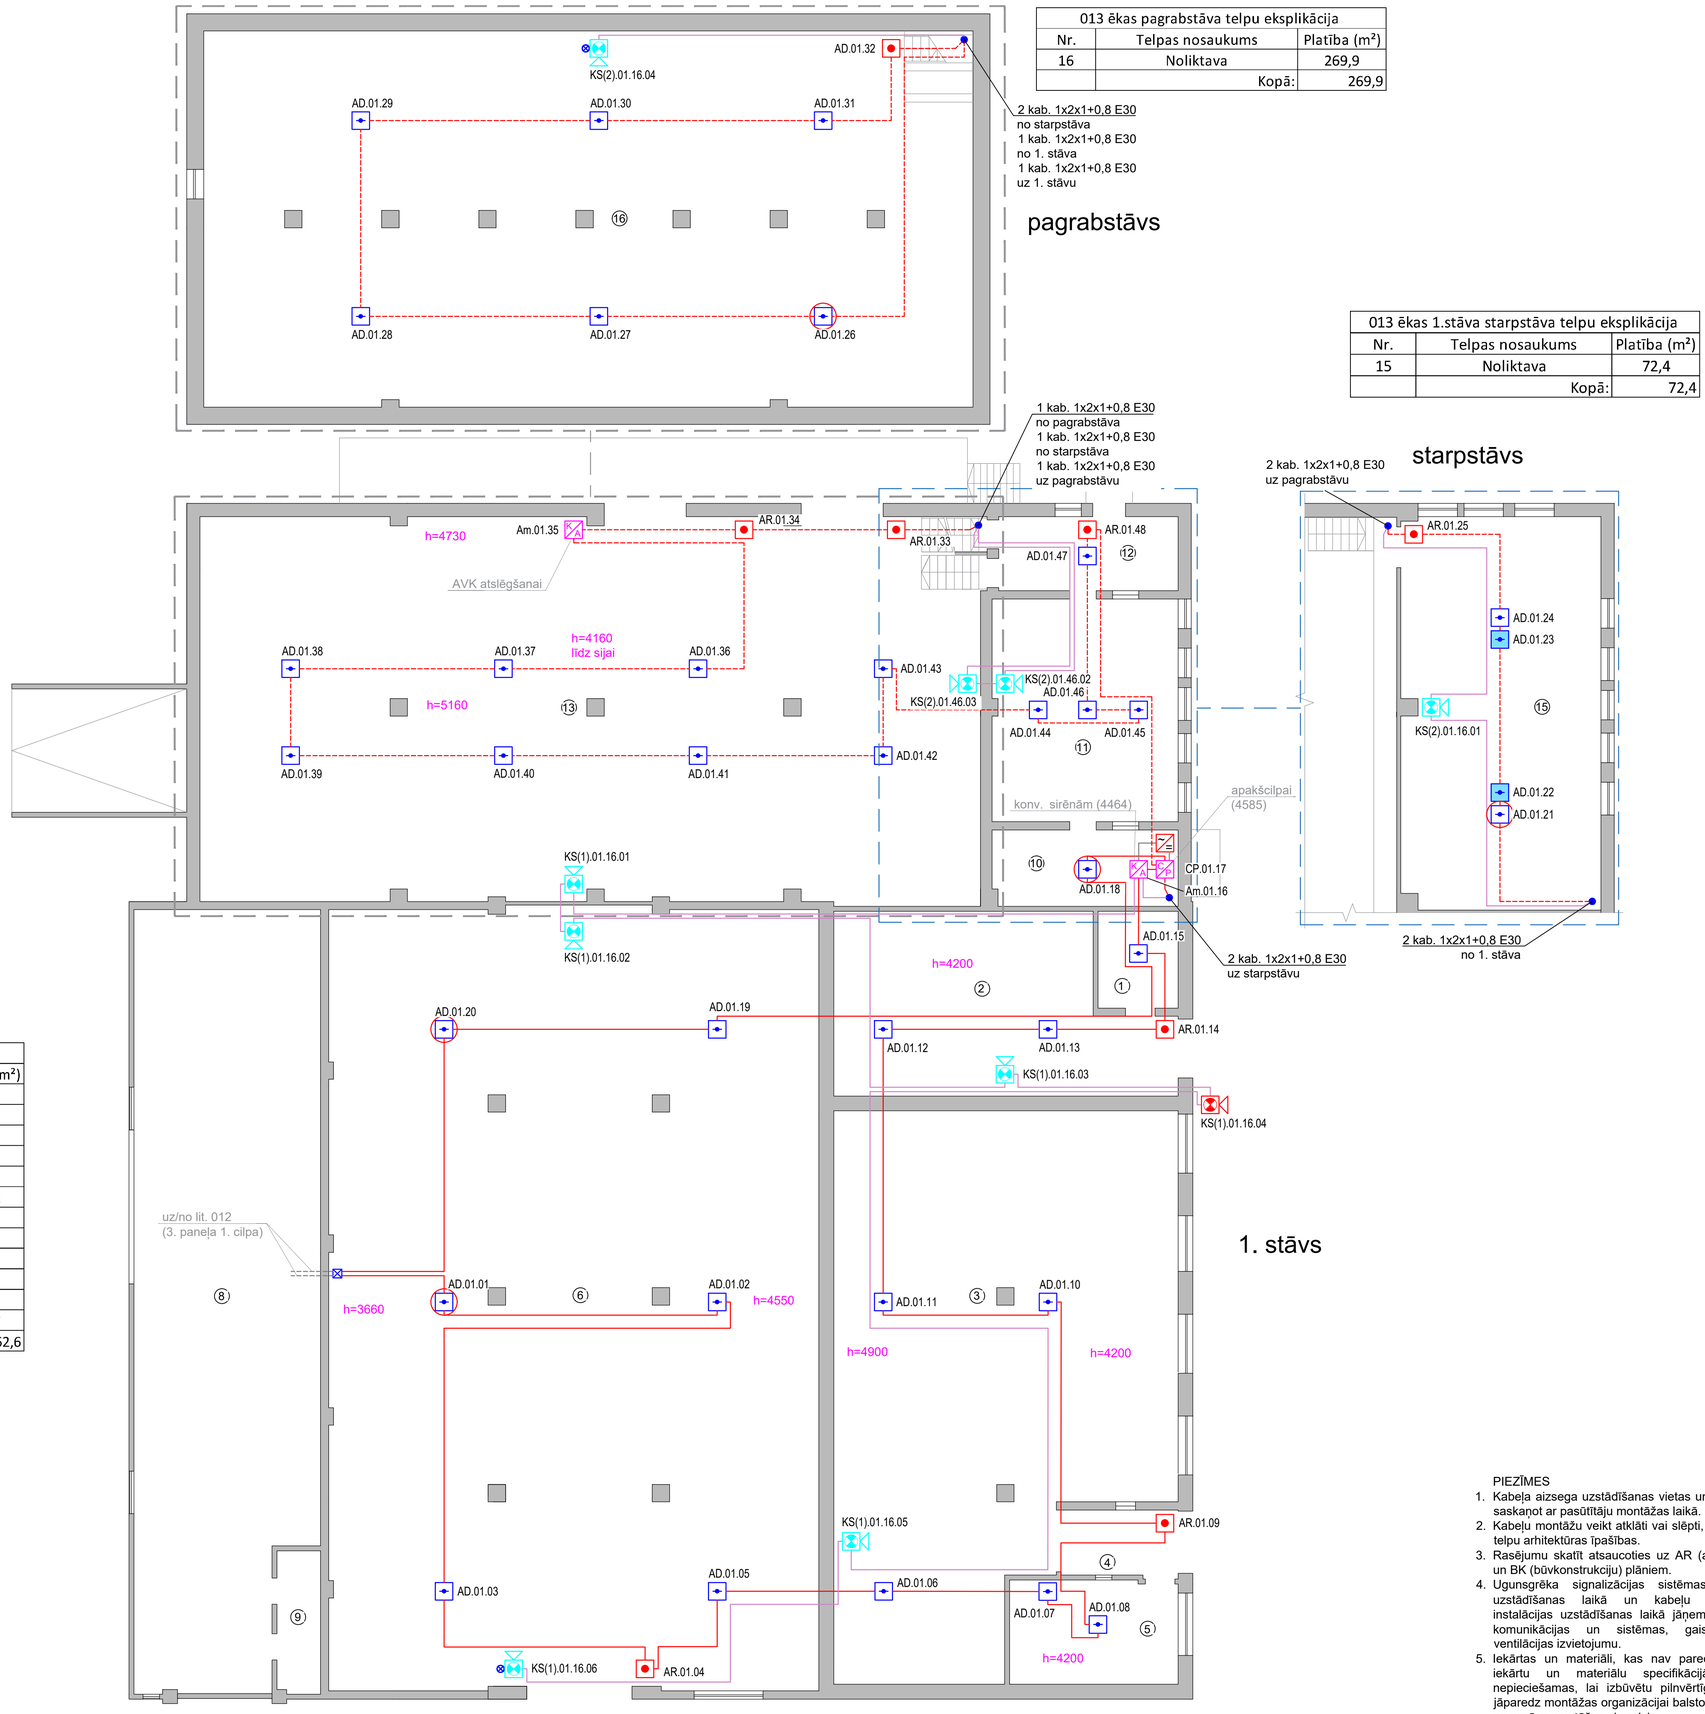

013 ēkas pagrabstāva telpu eksplikācija		
Nr.	Telpas nosaukums	Platība (m²)
16	Noliktava	269,9
	Kopā:	269,9

013 ēkas 1.stāva starpstāva telpu eksplikācija		
Nr.	Telpas nosaukums	Platība (m²)
15	Noliktava	72,4
	Kopā:	72,4

013 ēkas 1.stāva telpu eksplikācija		
Nr.	Telpas nosaukums	Platība (m²)
1	Kabinets	7,2
2	Noliktava	51,4
3	Noliktava	159
4	Priekštelpa	7,2
5	Noliktavas pārziņa telpa	16,2
6	Noliktava	349,2
7	Iekšpagalms	5,6
8	Iekšpagalms	130
9	Noliktava	13,1
10	Noliktava	38,5
11	Priekštelpa	12,5
12	Noliktava	272,7
	Kopā:	1062,6

PIEŅIEMTIE APZĪMĒJUMI

		UATS PULTS
	AD	ADREŠU DŪMU DETEKTORS
	AD	ADREŠU DŪMU DETEKTORS (AR SIRĒNAS PAMATNI)
	AD	ADREŠU DŪMU DETEKTORS (VIRS PIEKĀRTIEM GRIESTIEM)
	SB	KONV. DŪMU STARU DETEKTORS
	AS	ADREŠU SILTUMA DETEKTORS
	AS	ADREŠU SILTUMA DETEKTORS (AR MITRUMIZTURĪGU KĀRBU)
	AK	ADREŠU KOMBINETAIS DETEKTORS
	AK	ADREŠU KOMBINĒTAIS DETEKTORS (AR SIRĒNAS PAMATNI)
		ADREŠU DETEKTORA BĀZE AR IZOLATORU
		ADREŠU DETEKTORA BĀZE AR SILDELEMENTU
	AR	ADREŠU MANUĀLĀ TĀLVADĪBAS IEDARBINĀŠANAS IERĪCE
	KSS	KONVENCIONĀLAIS GAISMAS SKAŅAS SIGNALIZATORS
	SSA	ĀRĒJAIS KONVENCIONĀLAIS GAISMAS SKAŅAS SIGNALIZATORS
	Am	ADREŠU MODULIS
		BAROŠANAS BLOKS (4466)
		BAROŠANAS BLOKS
CP	CP	CILPAS PAPLAŠINĀTĀJS (4585)
VB		VADĪBAS BLOKS
		TERMOKABEĻA KONTROLIERIS
		GALA ELEMENTS
		STĀVVADS
		ĀRĒJA NOZARKĀRBA AR UV AIZSARDZĪBU
AD.02.10		DEV. TIPS / CILPA / DEV. NR. CILPĀ
		1x2x1+0,8 JE-H(St) E30 KAB.
		1x2x1+0,8 JE-H(St) E30 KAB.
		1x2x1+0,8 JE-H(St) E30 KAB.
		1x2x1+0,8 JE-H(St) E30 KAB.
		1x2x1+0,8 JE-H(St) E30 KAB.
		1x2x1+0,8 JE-H(St) E30 KAB.
		1x2x1+0,8 JE-H(St) E30 KAB.
		TERMOKABELIS
		ZEMĒ GULDĀMS KABELIS CYKY 2x1.5 AIZSARGĀTS AR ZEMES DARBU GOFRU 450N EVOCAB FLEX
		4x2x0.63mm Cat5e F/UTP FE180/E30 (2 GAB.)
		ĀRĒJAIS KABELIS 2x1.5 ERVITAL (N)HXH FE180/PH120/E30 AIZSARGĀTS AR ĀRPUSTELPU GOFRU AR UV AIZSARGPĀRKLĀJUMU, 750N
		ZEMĒ GULDĀMS DATU KABELIS 4x2x0.56mm Cat6 F/UTP AIZSARGĀTS AR ZEMES DARBU GOFRU 450N EVOCAB FLEX

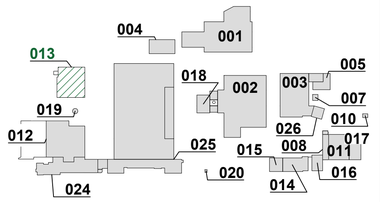

PIEZĪMES

1. Kabeļa aizsega uzstādīšanas vietas un daudzumu saskaņot ar pasūtītāju montāžas laikā.
2. Kabeļu montāžu veikt atklāti vai slēpti, ņemot vērā telpu arhitektūras īpašības.
3. Rasējumu skatīt atsaucoties uz AR (arhitektūras) un BK (būvkonstrukciju) plāniem.
4. Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas elementu uzstādīšanas laikā un kabeļu maģistrāles instalācijas uzstādīšanas laikā jāņem vērā citas komunikācijas un sistēmas, gaismekļu un ventilācijas izvietojumu.
5. Iekārtas un materiāli, kas nav paredzētas šajā iekārtu un materiālu specifikācijā, bet ir nepieciešamas, lai izbūvētu pilnvērtīgu sistēmu, jāparedz montāžas organizācijai balstoties uz savu personīgo montāžas pieredzi.
6. Ja specifikācijas un apjomu tabulas atšķiras no rasējuma, par primāro uzskatīt rasējumu.
7. Paneļu tīkla savienojumu skat. UATS-02 lapā.

OBJEKTS

7. Autobusu parks

Vestienas iela 35, Rīga, LV-1035

PASŪTĪTĀJS

RP SIA "Rīgas satiksme", Reg. Nr. 40003619950, Kleistu iela 28, Rīga, LV-1035

PROJEKTĒTĀJS

SIA "SELS", Skolas iela 18, Ogre

STADIJA	MARKA	
BP	UATS	
BŪVPROJEKTA UATS DAĻAS VADĪTĀJS	Ē.Beinarovičs	DATUMS 22.06.2022
IZSTRĀDĀJA	A.Denisovs	DATUMS 22.06.2022

RASĒJUMS

UATS IEKĀRTU 013 ĒKAS PAGRABSTĀVA, 1. STĀVA UN STARPSTĀVA PLĀNS

MĒROGS 1/150	LAPAS CAUREJOŠAIS Nr. 21	LAPA UATS-19
PAS.Nr. UATS_020522	ARH.Nr. Vestienas35_UATS16_U	